



# ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ


## Устройство блокировочное УБ 2

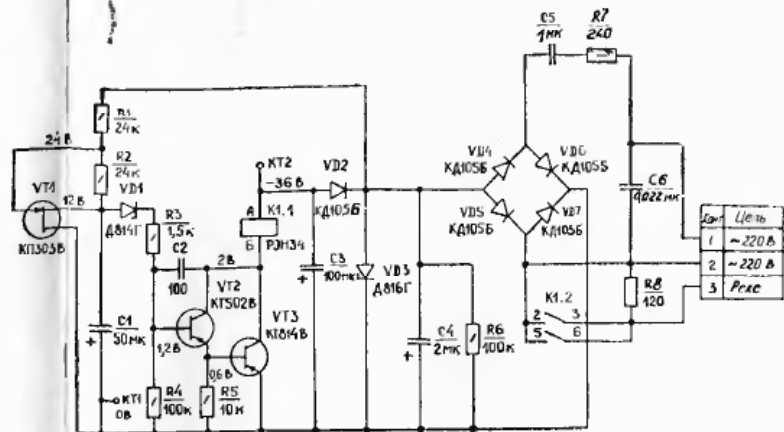


## Блок ВД50

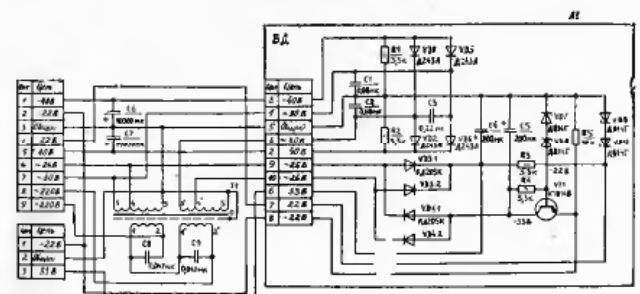


## Индикатор перегрузки ИП

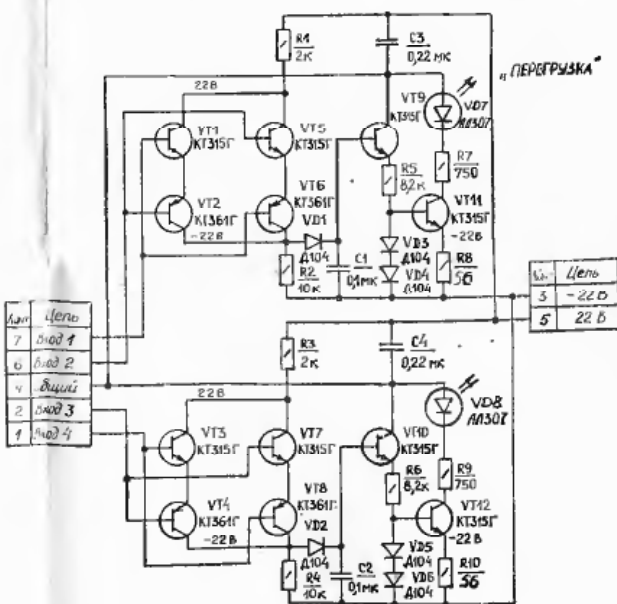

## Инвертор ИИВ 50

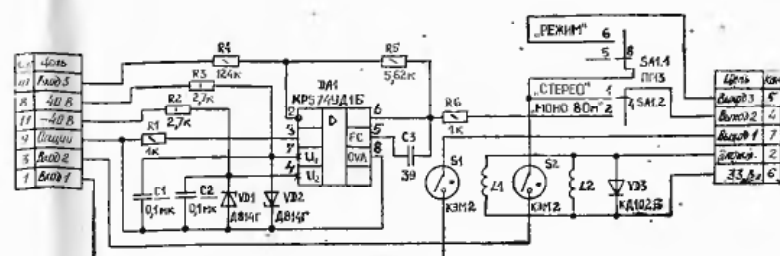

# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ

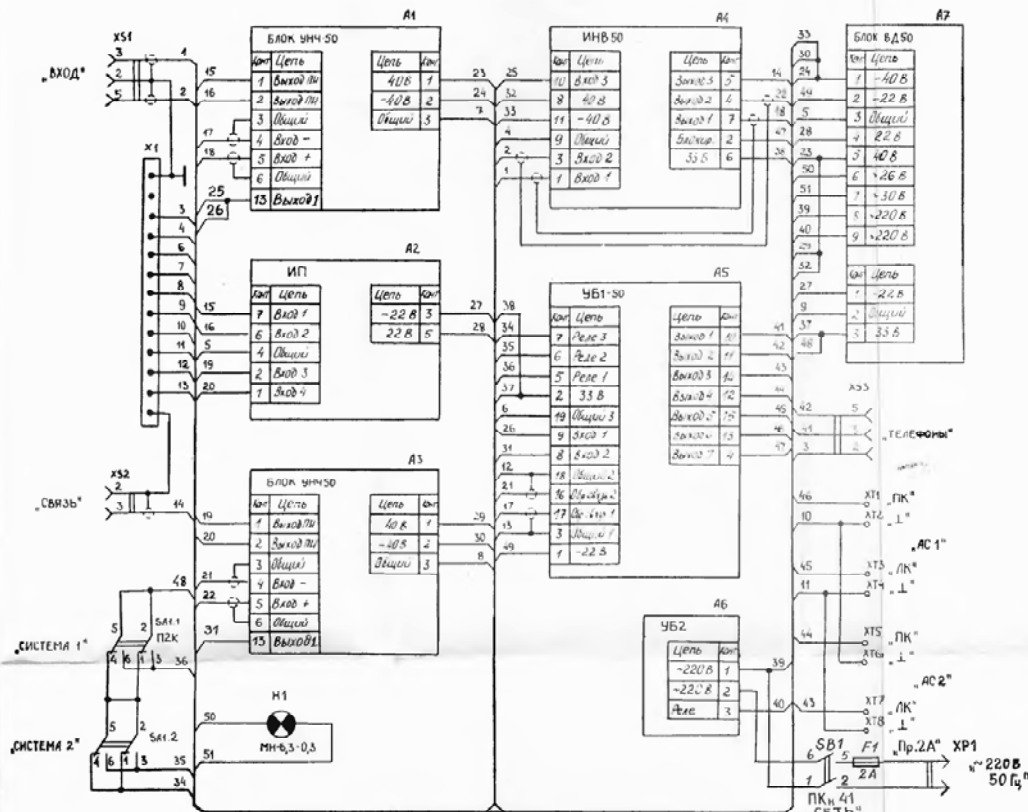



| Тип    | Блок УНЧ                         | ИП       | ИНВ     | УБ1      | УБ2        | Блок ВД |
|--------|----------------------------------|----------|---------|----------|------------|---------|
| КСО-6  | С22, С43                         |          |         | С1...С4  |            |         |
| КСО-16 | С1, С2, С10                      |          |         | С5       | С1, С3, С4 | С4, С5  |
| КСО-18 |                                  |          |         |          |            | С6, С7  |
| К73-17 | С3, С9, С12, С15, С16, С19...С21 | С1...С4  | С1, С2  | С6       |            | С1, С2  |
| КТ-4   | С4...С8, С11, С13, С14           |          | С3      | С2       |            |         |
| БМТ-2  |                                  |          |         | С6       | С3, С8, С9 |         |
| МВ1-4  |                                  |          |         | С5       |            |         |
| С2-33Н | Р1...Р18, Р20...Р36, Р39, Р40    | Р1...Р40 | Р1...Р6 | Р1...Р28 | Р1...Р7    | Р1...Р5 |
| С5-КМВ | Р37, Р38                         |          |         |          |            |         |
| С5-35В |                                  |          |         |          |            | Р8      |
| СП3-14 | Р39                              |          |         |          |            |         |

Измеренные напряжения могут отличаться от приведенных на схеме на ±10%. Вольтметр должен иметь базовое сопротивление не менее 20 кОм/В. Частота с накл 1000 Гц.


Выводы К71 и Д1В, РЭН34, РЭСБ, СП3-14, ПГТ3 и ПМН4 обозначены условно.

Принятые сокращения: УНЧ-усилитель низкой частоты; ИП-индикатор перегрузки; ИНВ-инвертор; УБ-устройство блокировочное; ВД-выпрямитель двухполупериодный; ПК-правый канал; ЛК-левый канал.

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

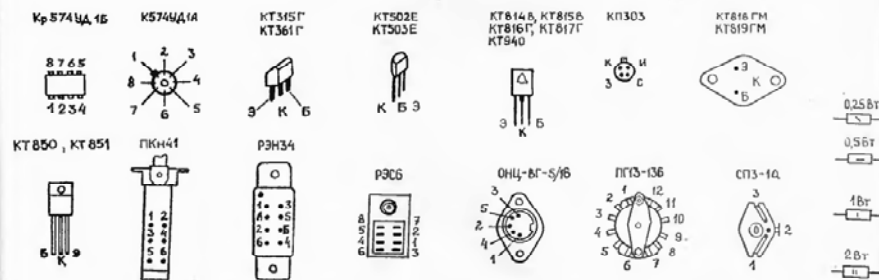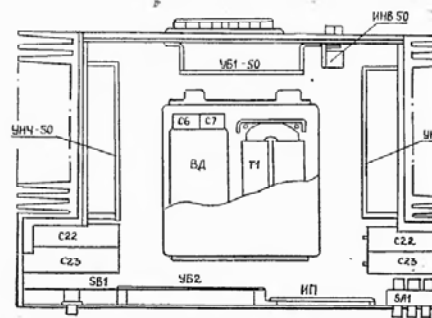

## Блок УНЧ50

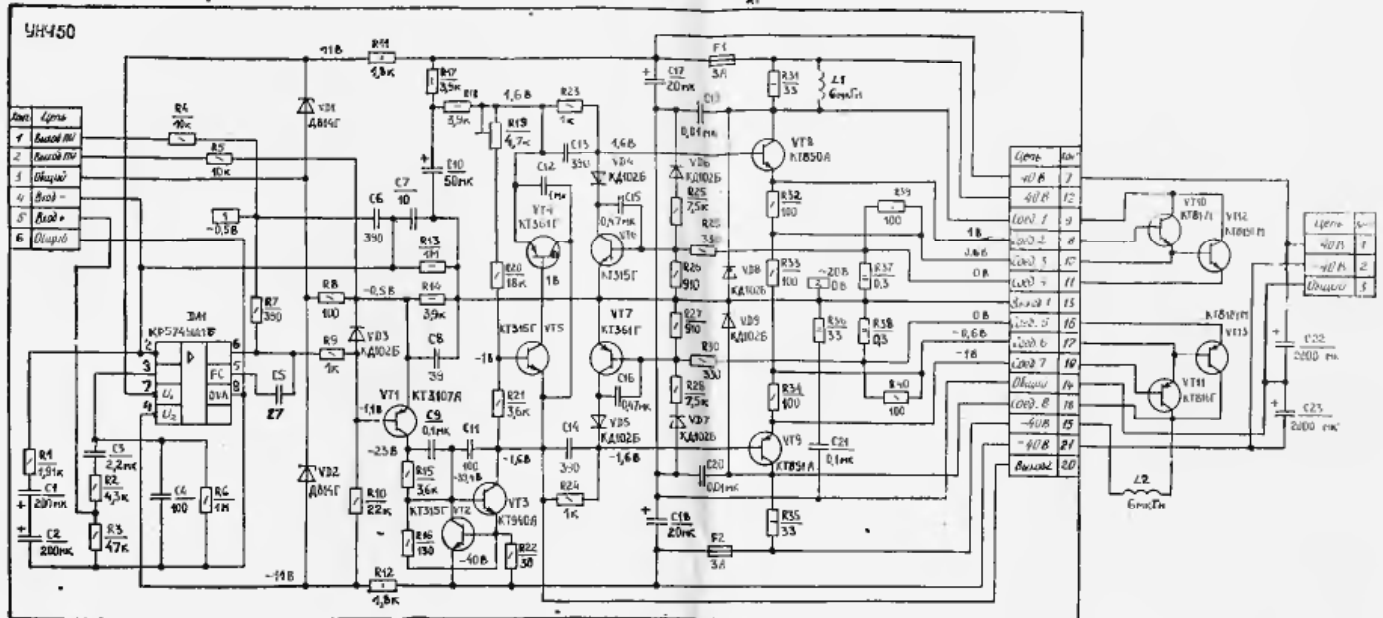

## Устройство блокировочное УБ1-50

