
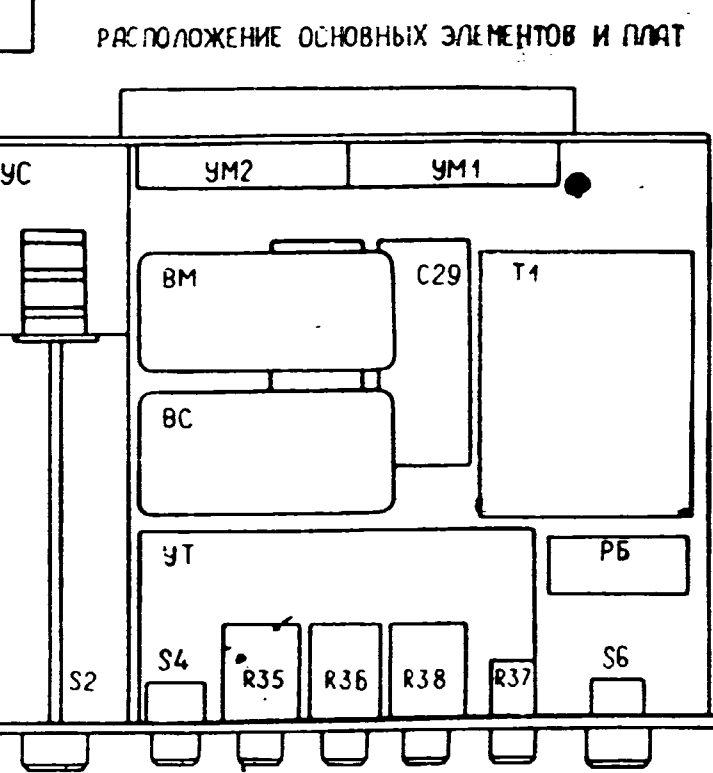
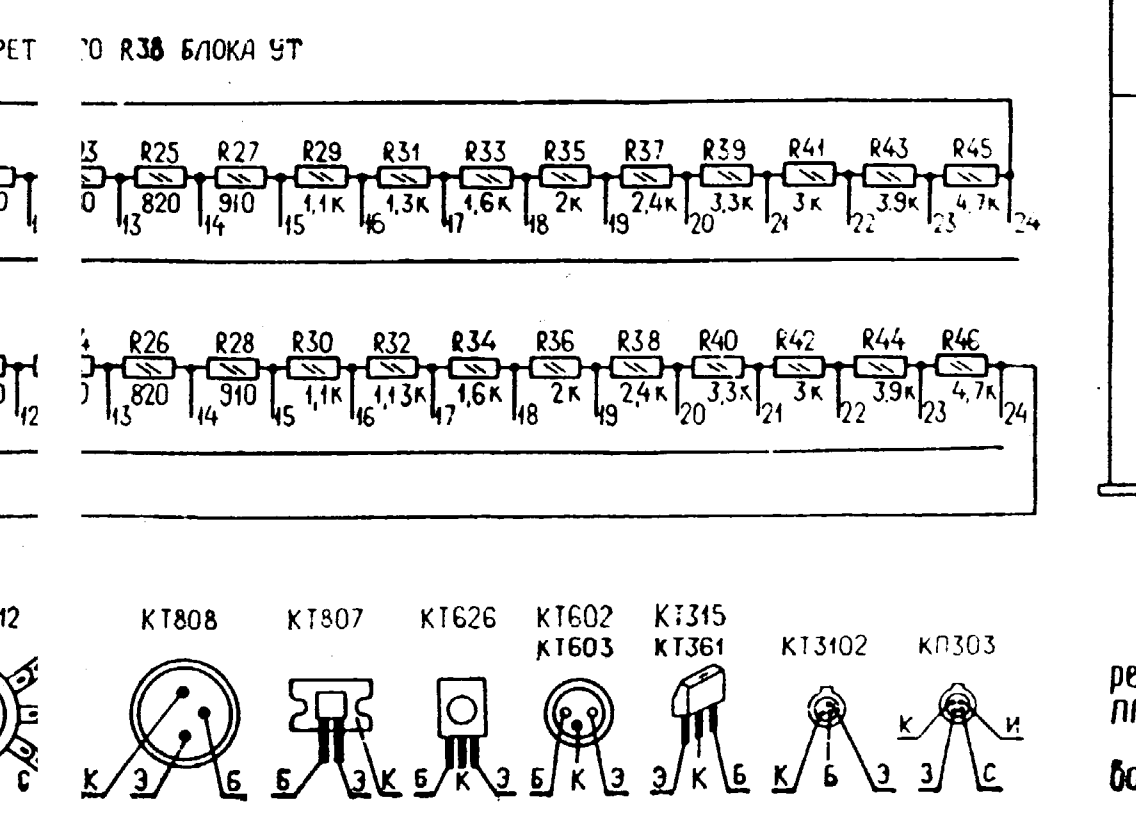
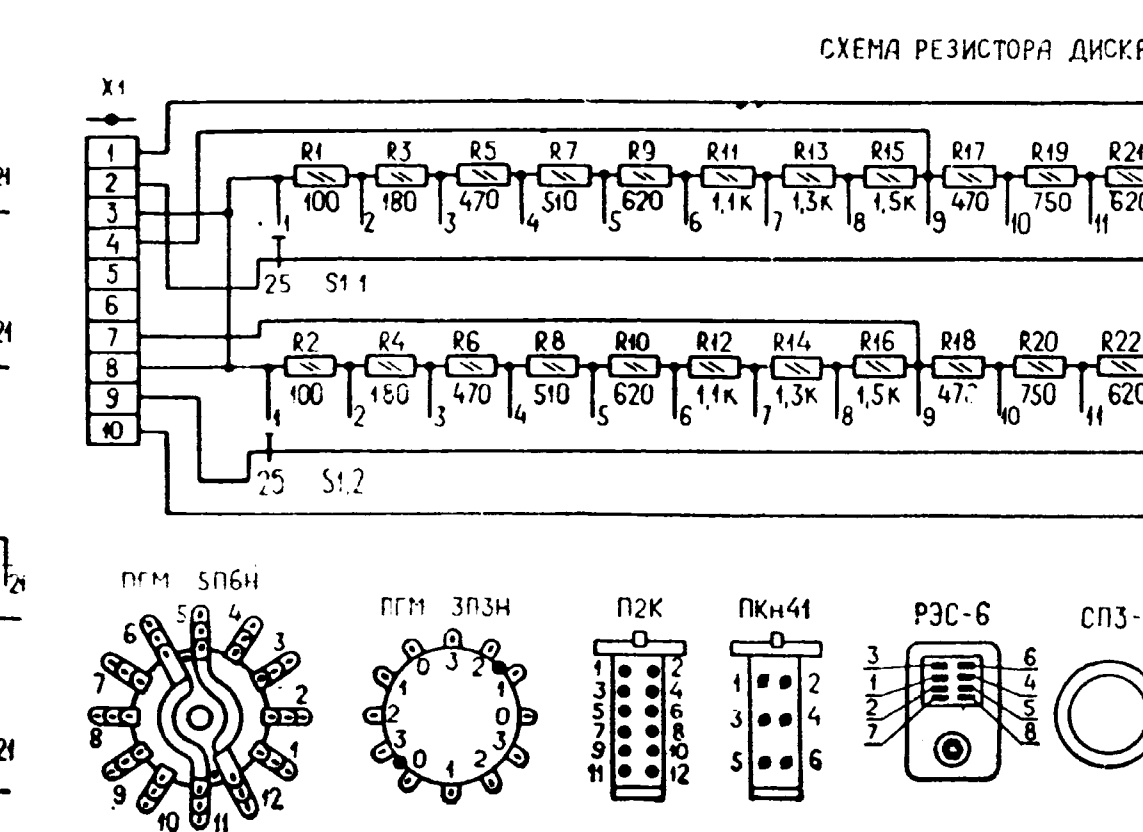
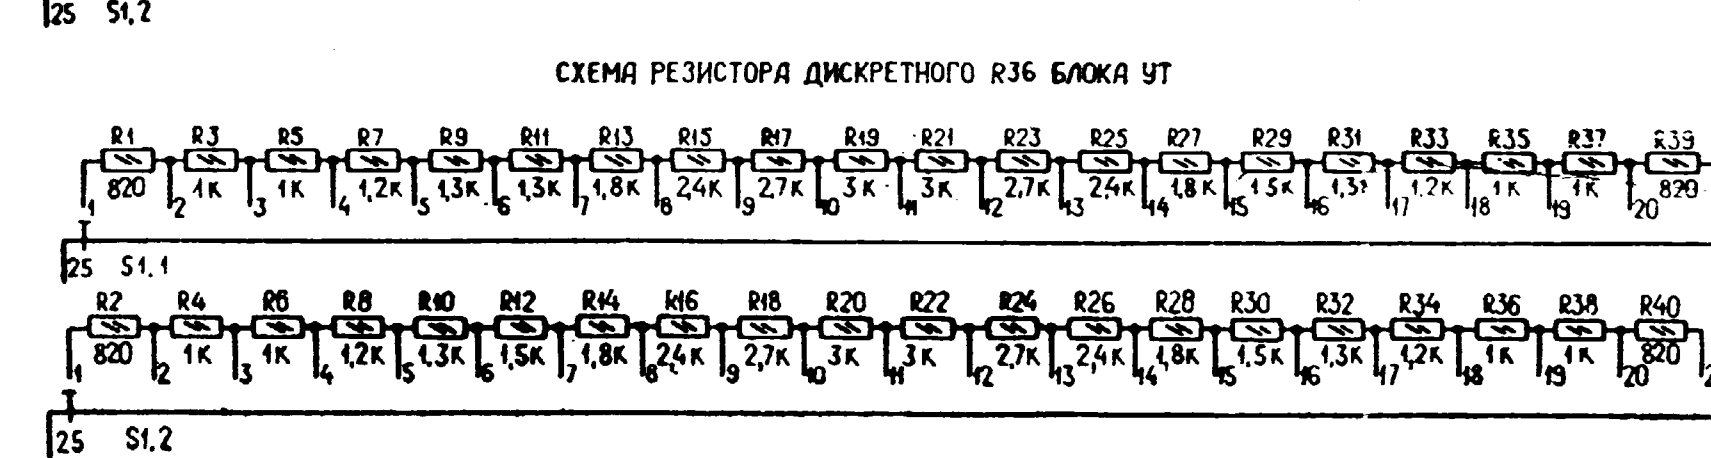
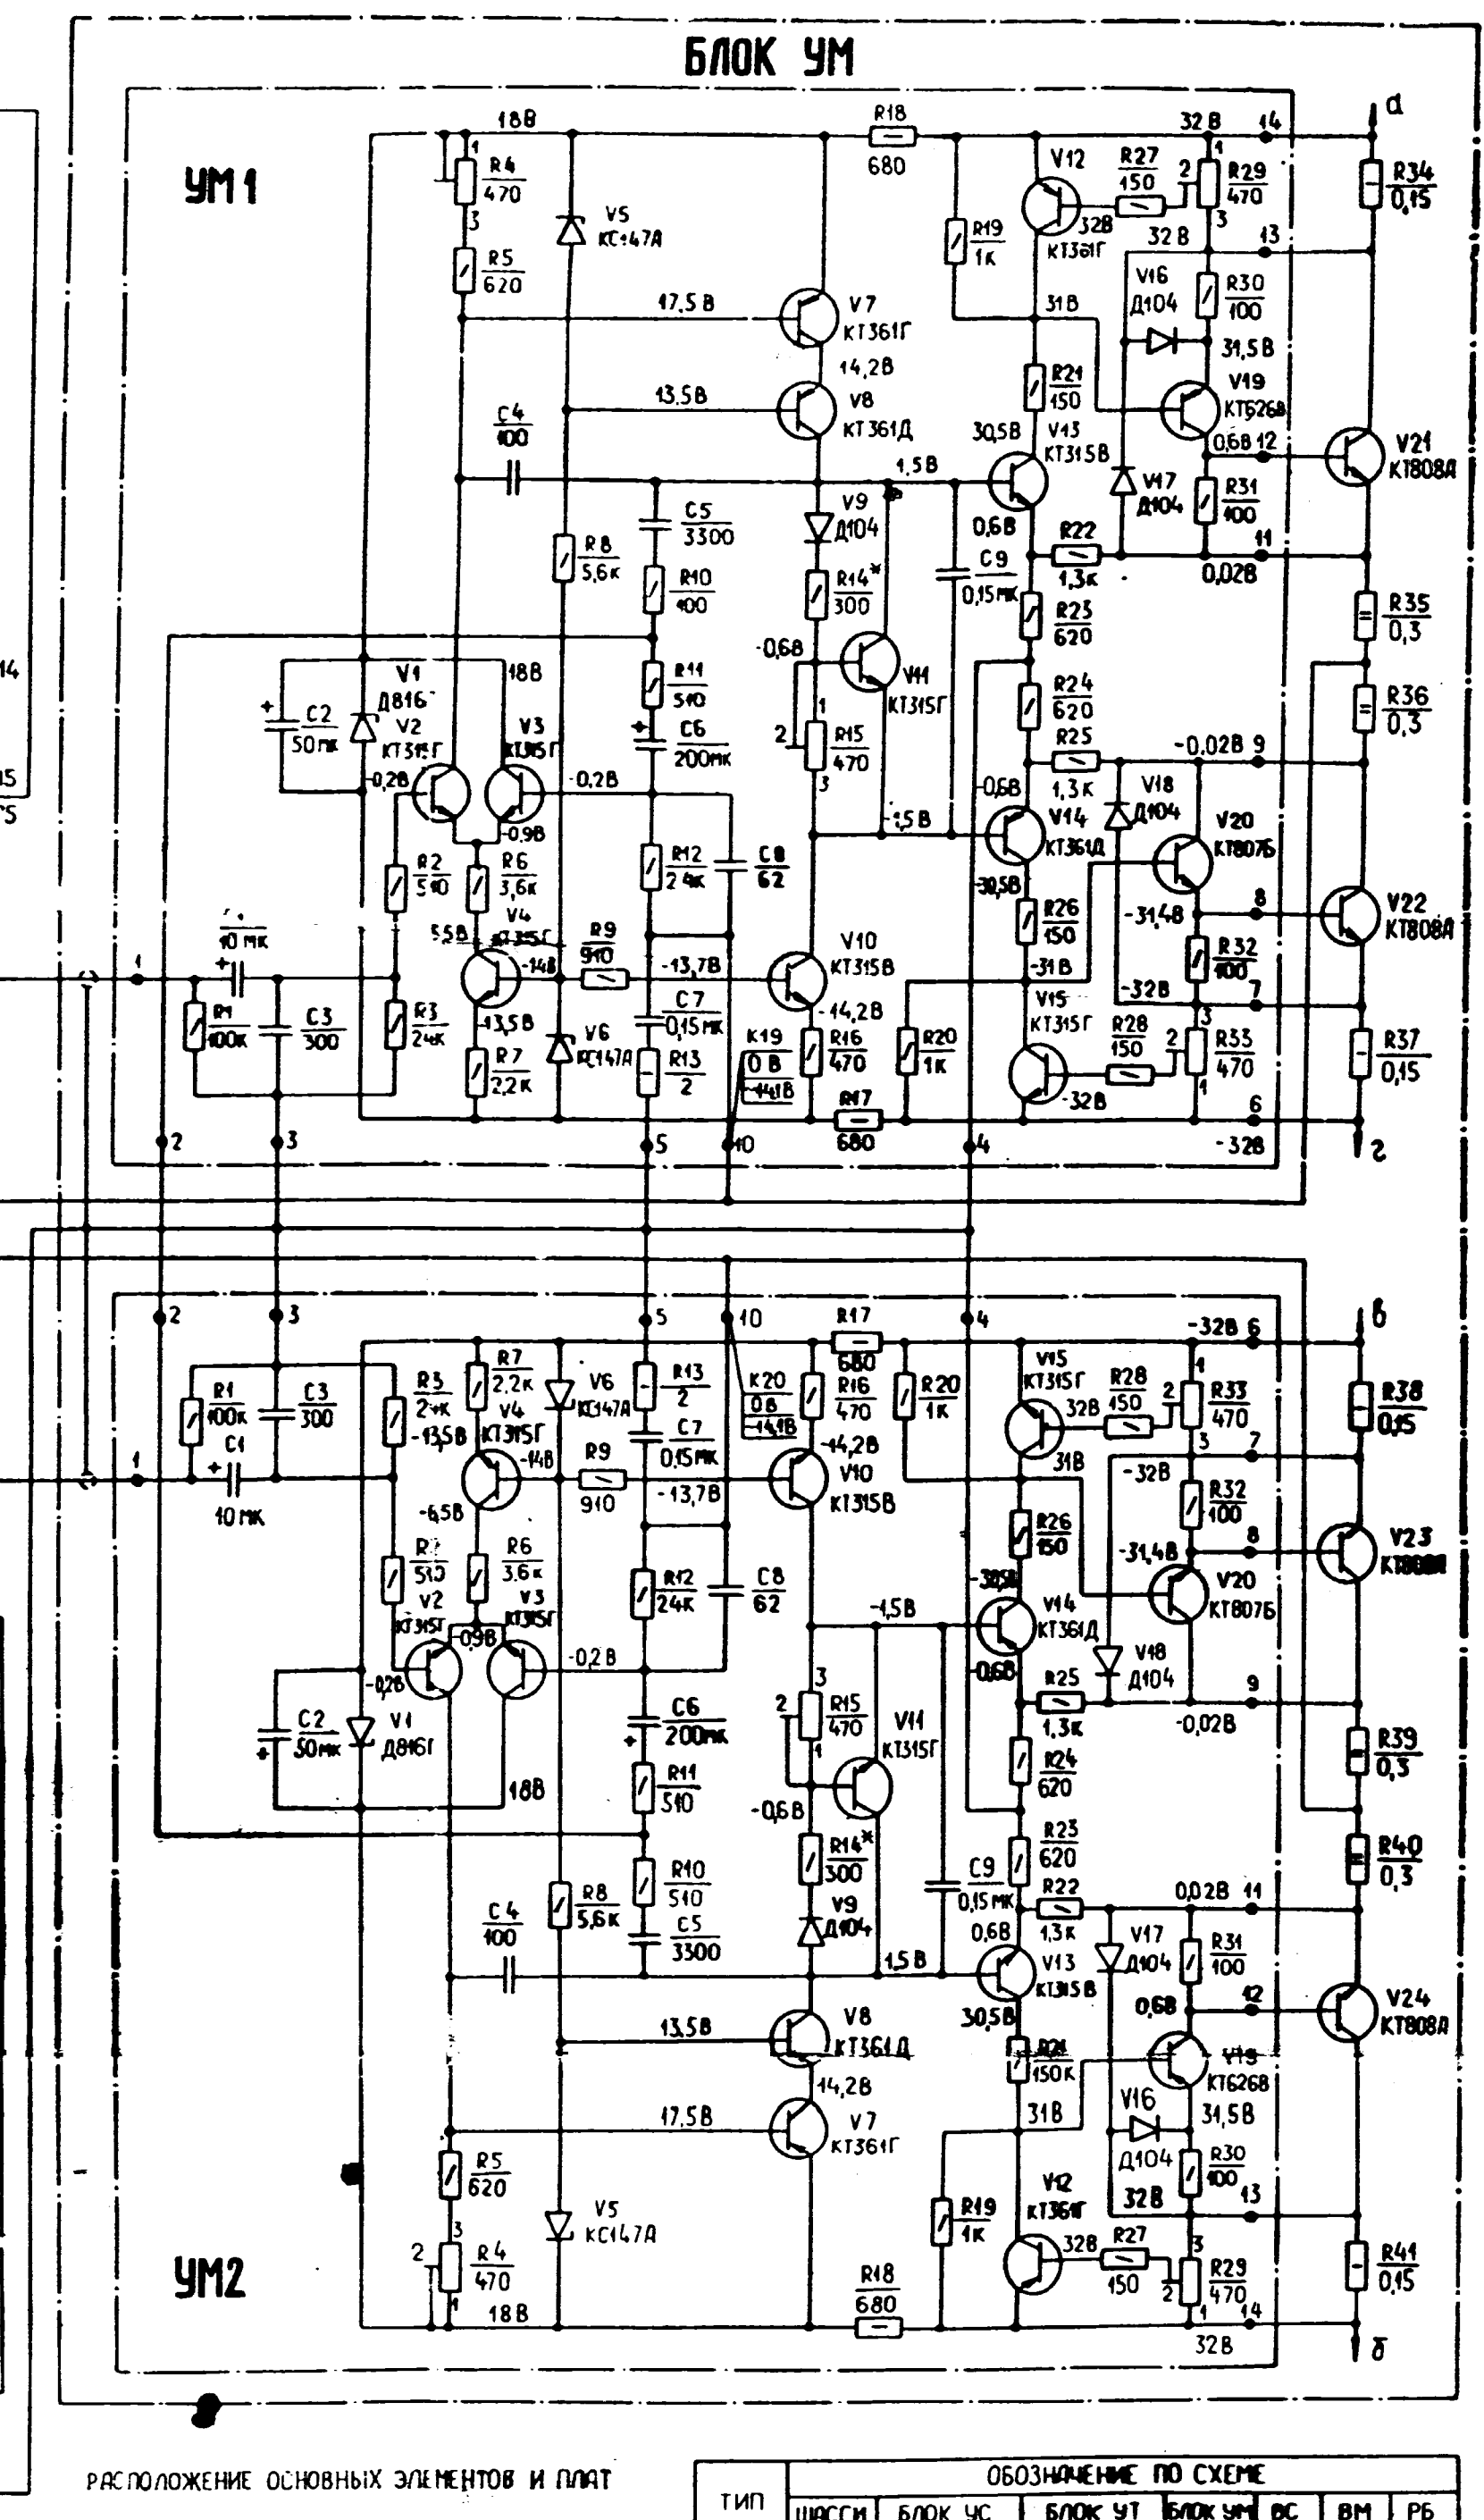
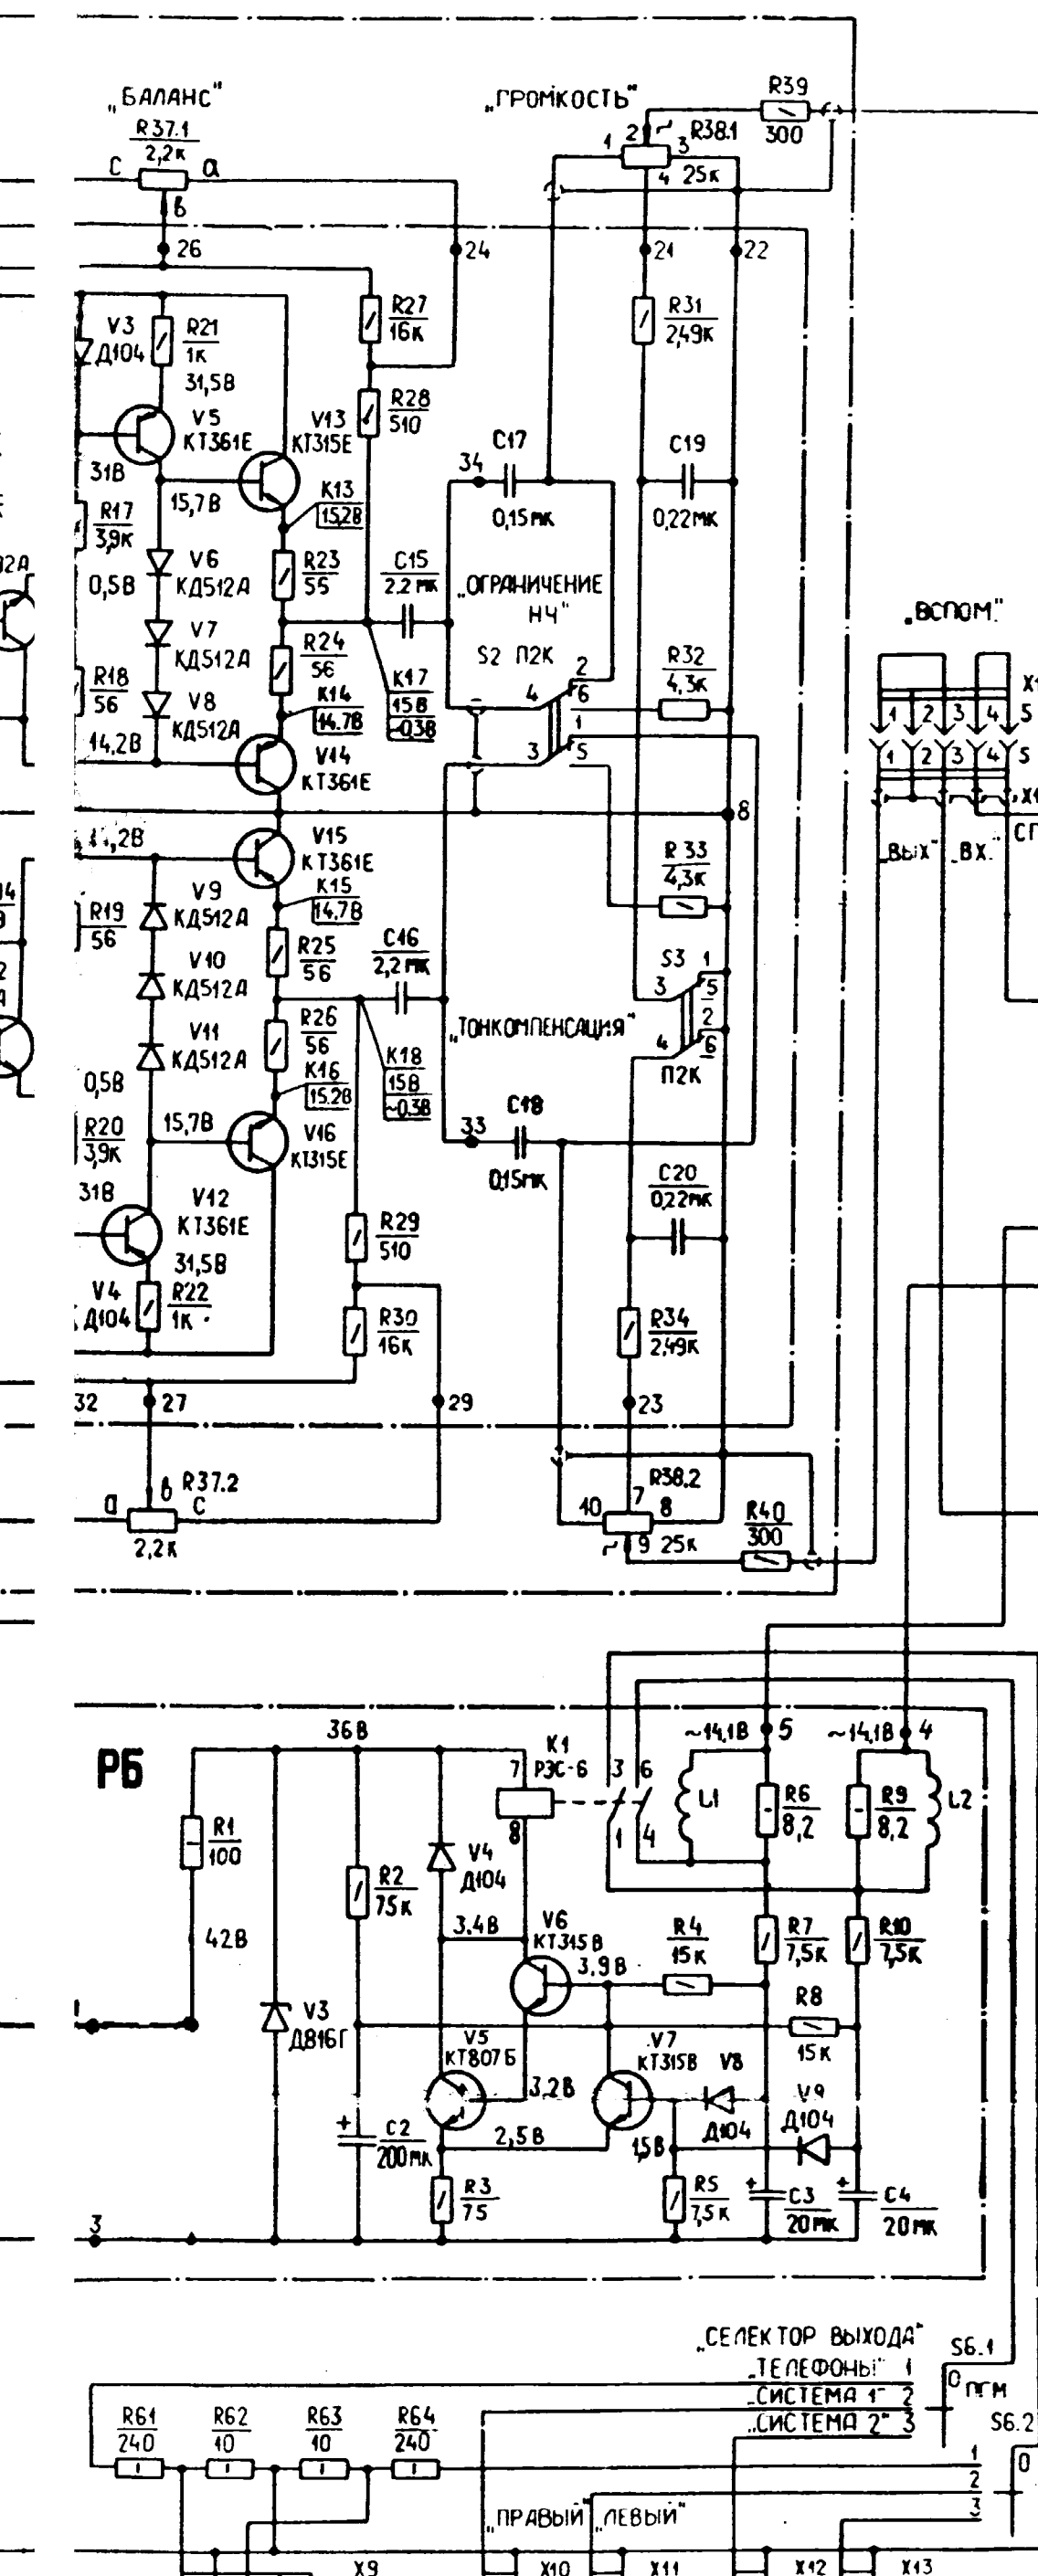
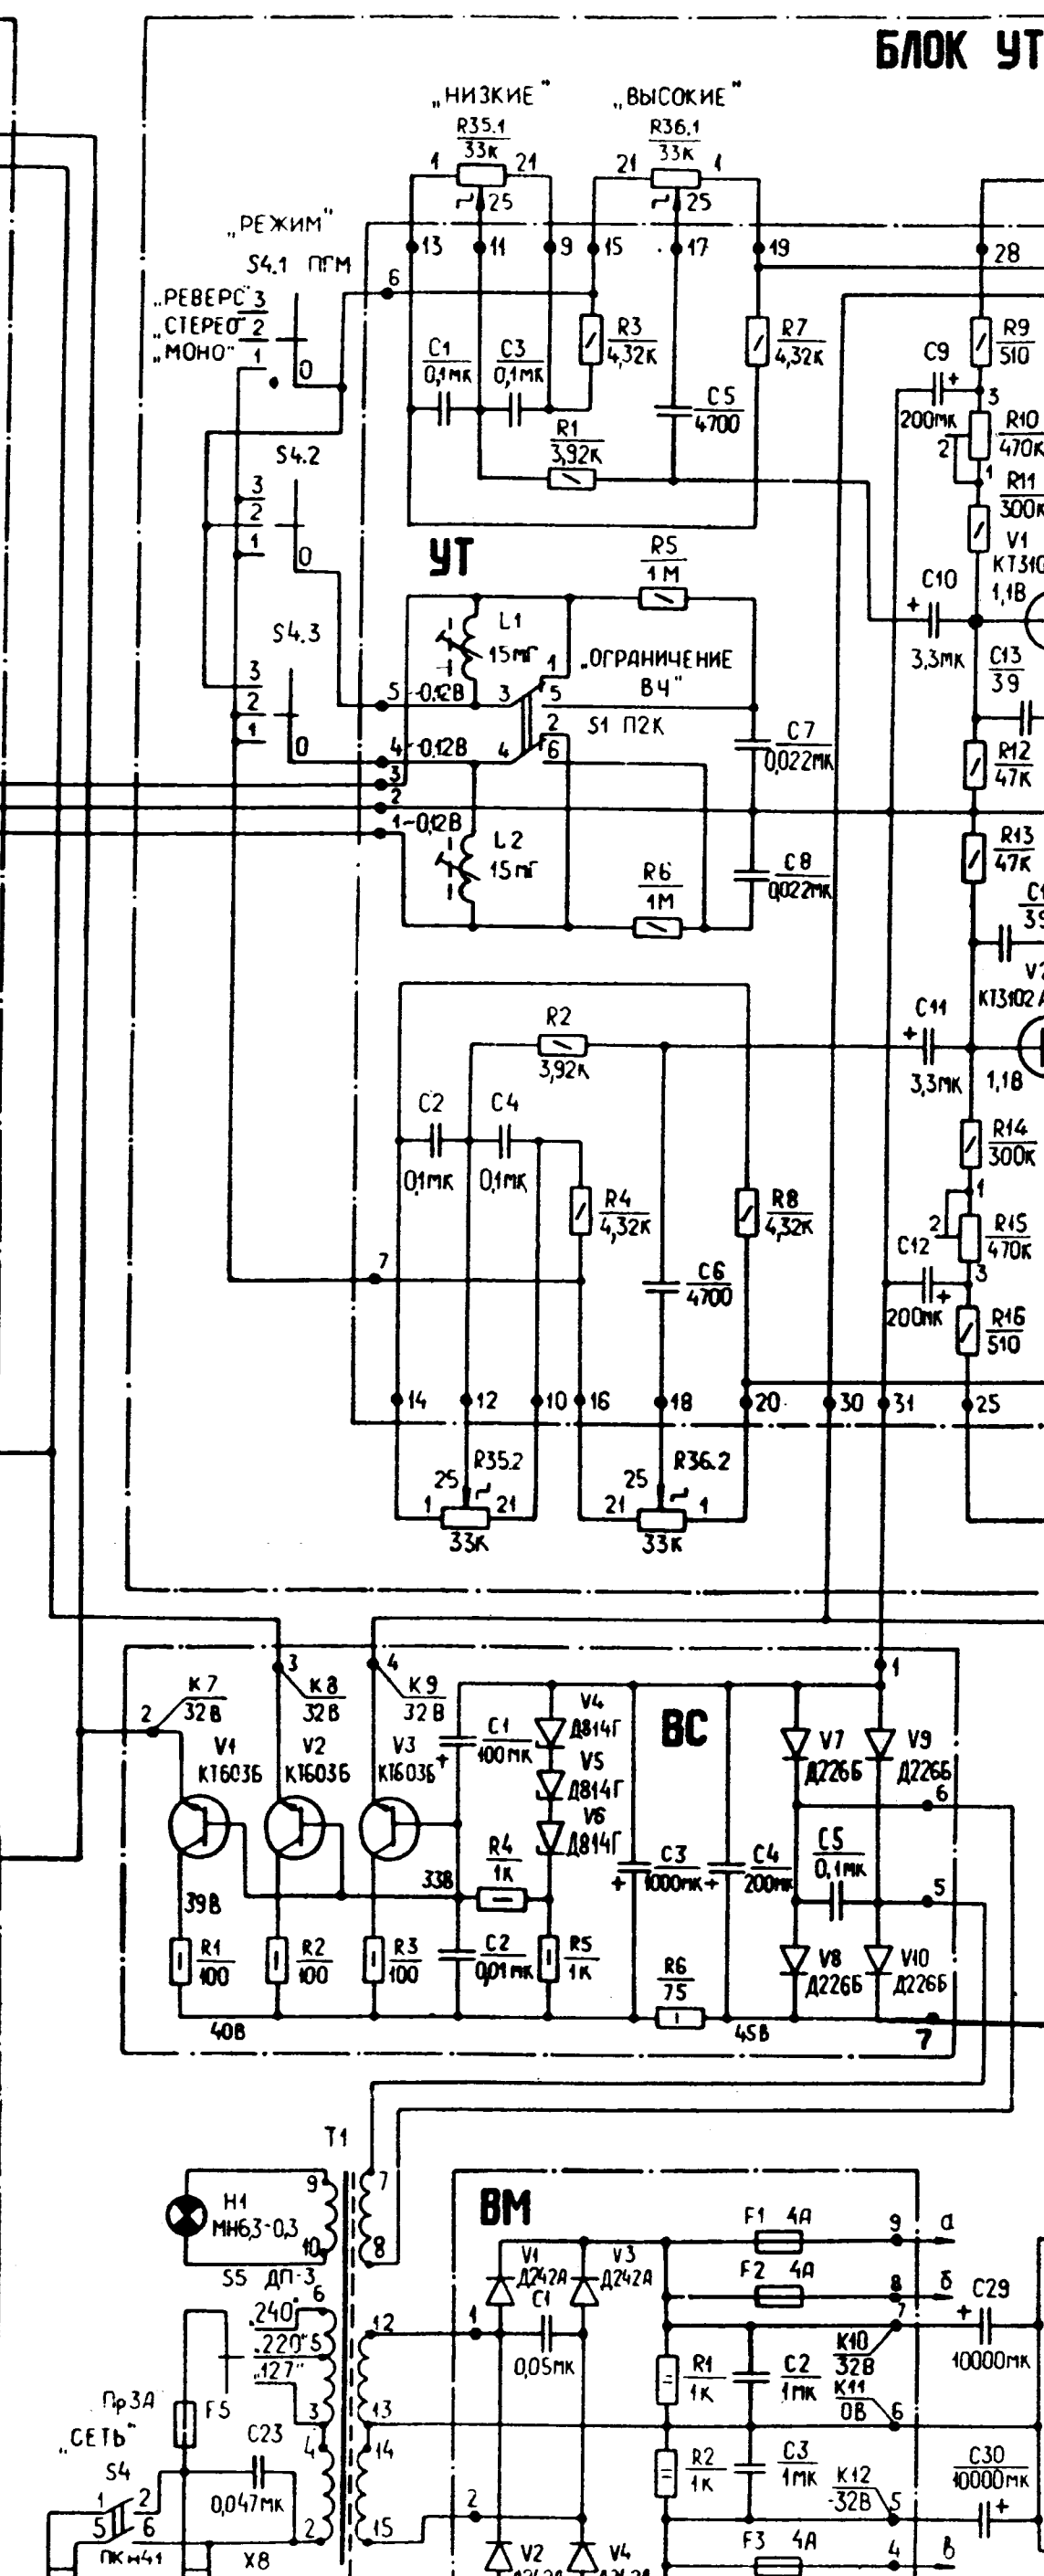


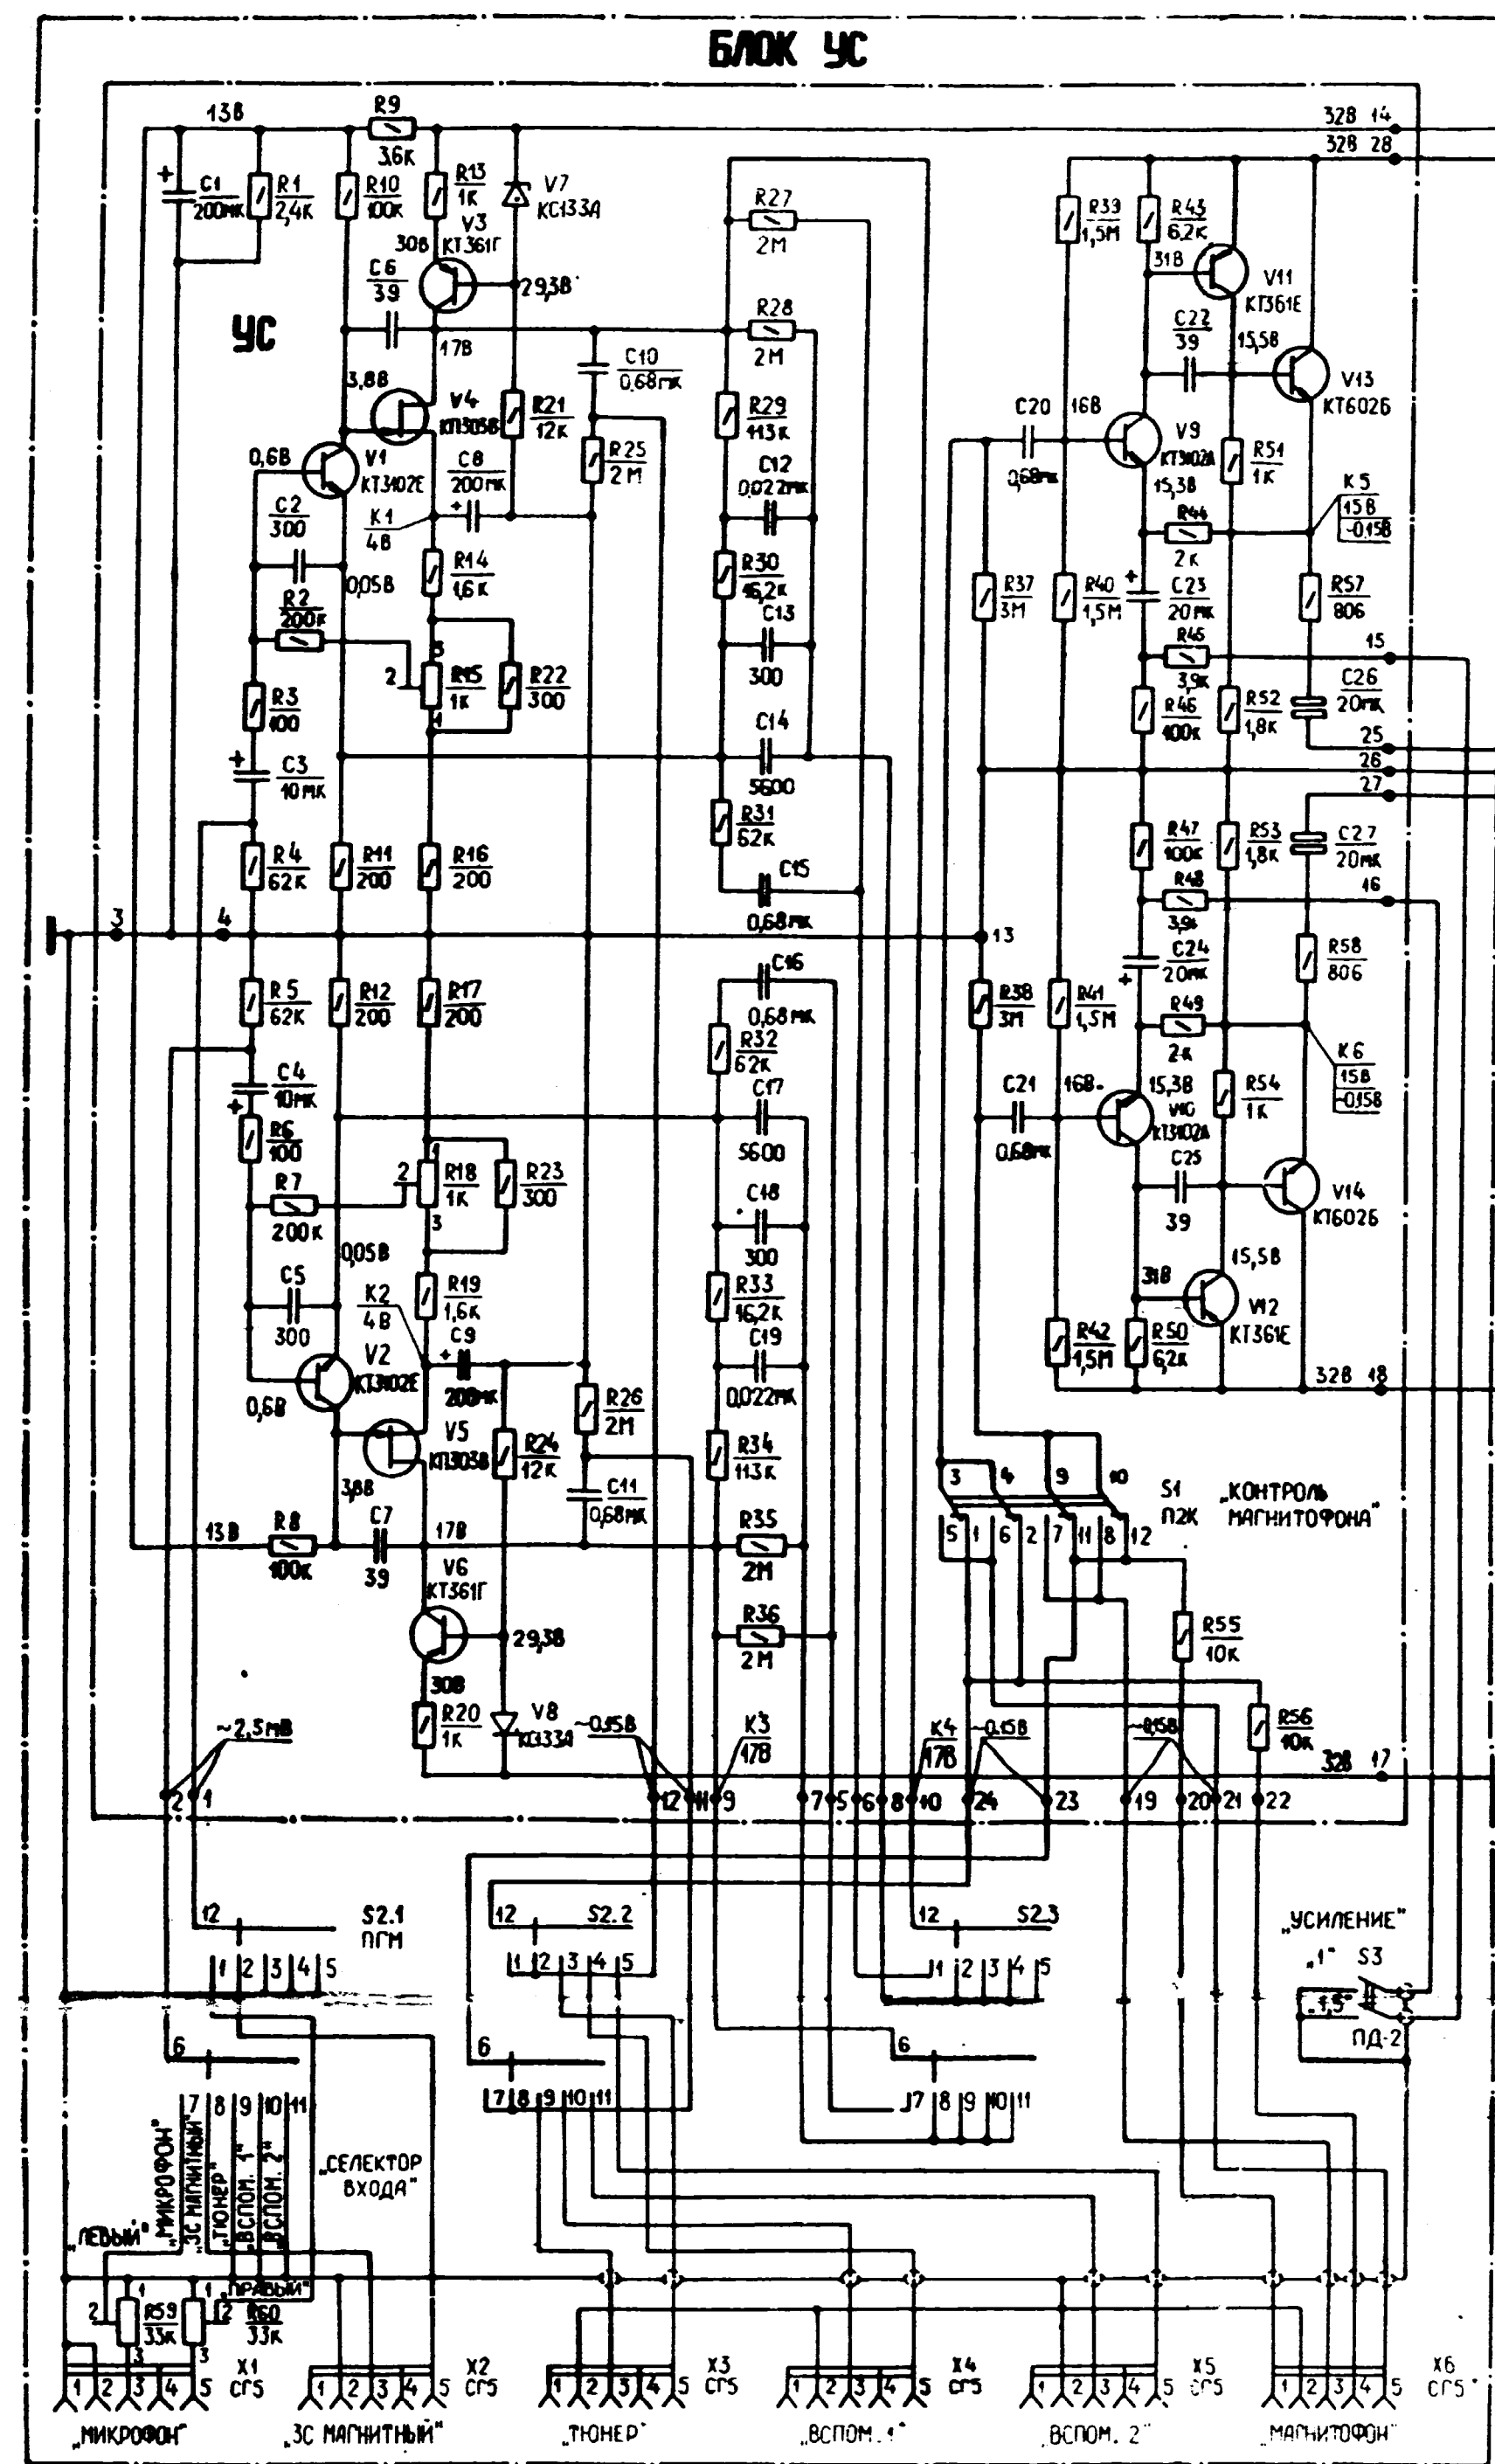

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ								
ТИП	ЩАСМ	БЛОК УС	БЛОК УТ	БЛОК УМ	ВС	ВМ	Р6	
КТ-1		С6, С7, С22, С25	С13, С14	С4, С8				
КЛС-1		С2, С5		С3, С5	С2			
ПМ-2		С13, С14, С17, С18						
БМТ-2			С1...С6					
М6М					С5	С1...С3		
К73-17		С10...С12, С5, С16 С19...С21	С7, С8 С15...С20	С7, С9				
КС0-6		С1, С8, С9, С23, С24 С26, С27	С9, С12	С2, С6	С1, С3 С4		С1...С4	
КС0-24		С3, С4		С1				
КС0-25	С29, С30							
КС3-14			С10, С11					
М1Т	Р61...Р64	Р1...Р14 Р16, Р17 Р19...Р60	Р1...Р3, Р11...Р14 Р16...Р34 Р351...Р3540 Р361...Р3640 Р381...Р3846 Р39...Р40	Р1...Р3 Р5...Р12 Р14 Р16...Р28 Р30...Р32	Р1...Р6	Р1, Р2	Р1...Р10	
С5-16В				Р13 Р34...Р41				
СП3-1а			Р10, Р15					
СП3-1б				Р4, Р15 Р29, Р33				
СП3-9а		Р15, Р18, Р59, Р60						
СП3-12г			Р37					

Подбирают при регулировании
Номера контактов 2-23, 25 дискретных
эмитторов, переключателей ПЭК, ПКН 41 и
ГМ 56Н даны условно.
Напряжения измерены высокоомным
ультраметром. Допускаемые отклонения $\pm 10\%$.