


MARS

Схема не фазазависимая

Подключение только оптопар

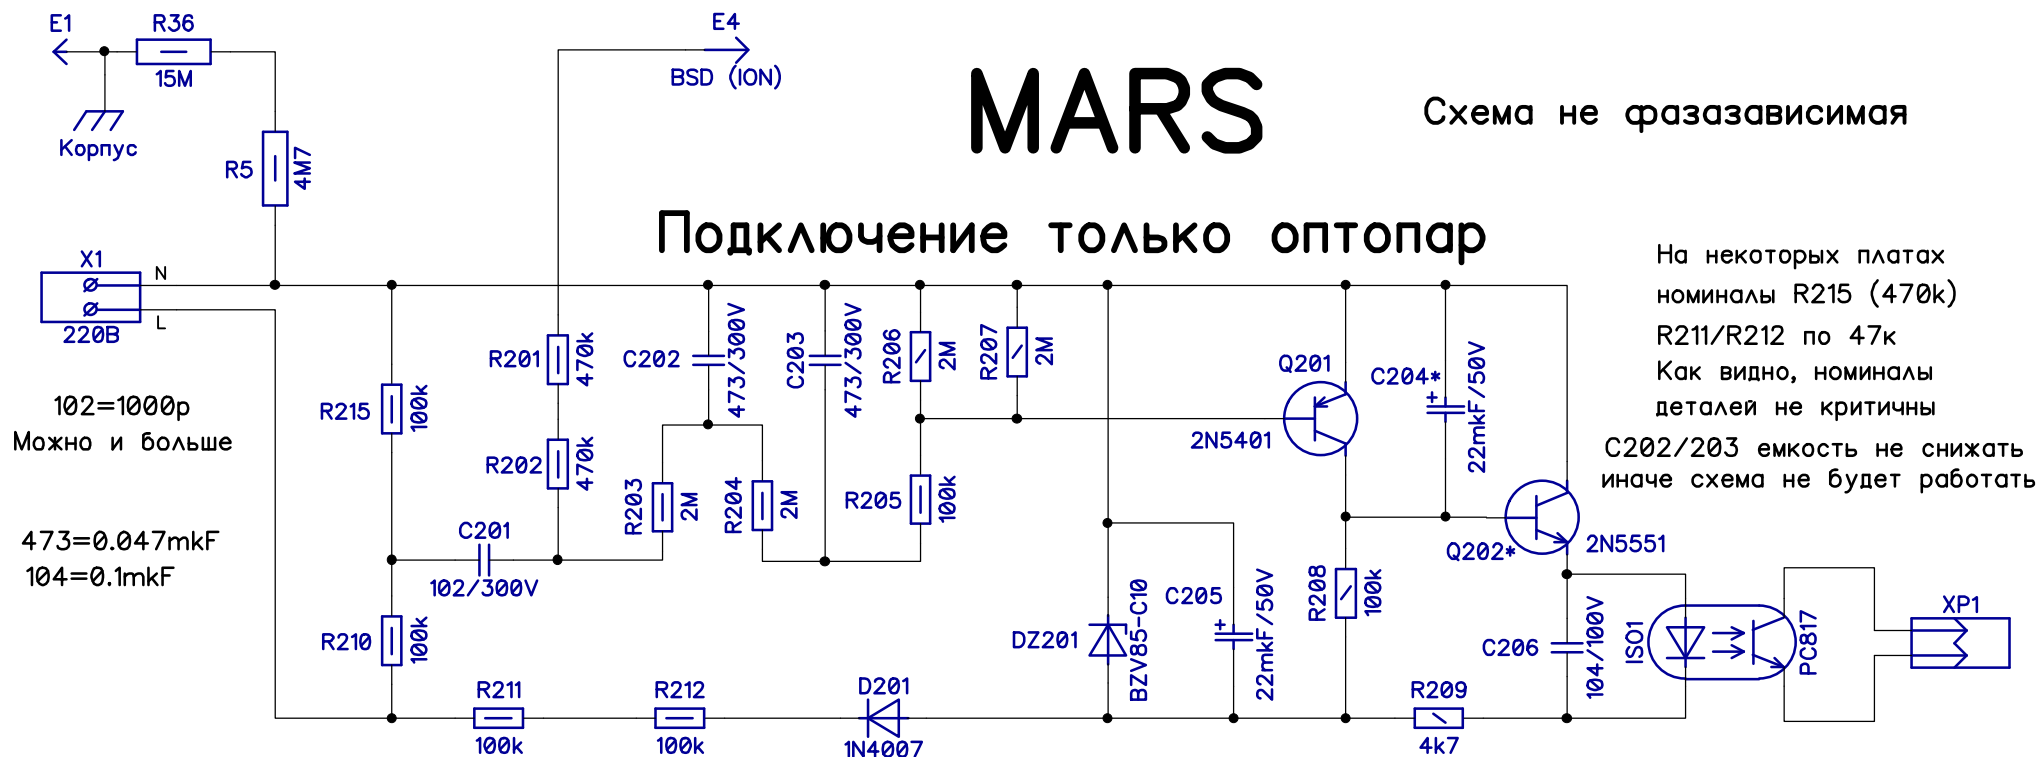

Gazlux Standard B-24-C1 (Контроль наличия пламени) Ионизация

При обнаружении пламени, светодиод загорается. При замене Q202 на NPN

При исчезновении пламени светодиод тухнет в течении 2-3 сек.,(при C204 10mkF), поэтому можно снизить до 2,2mkF