

Ф24.2

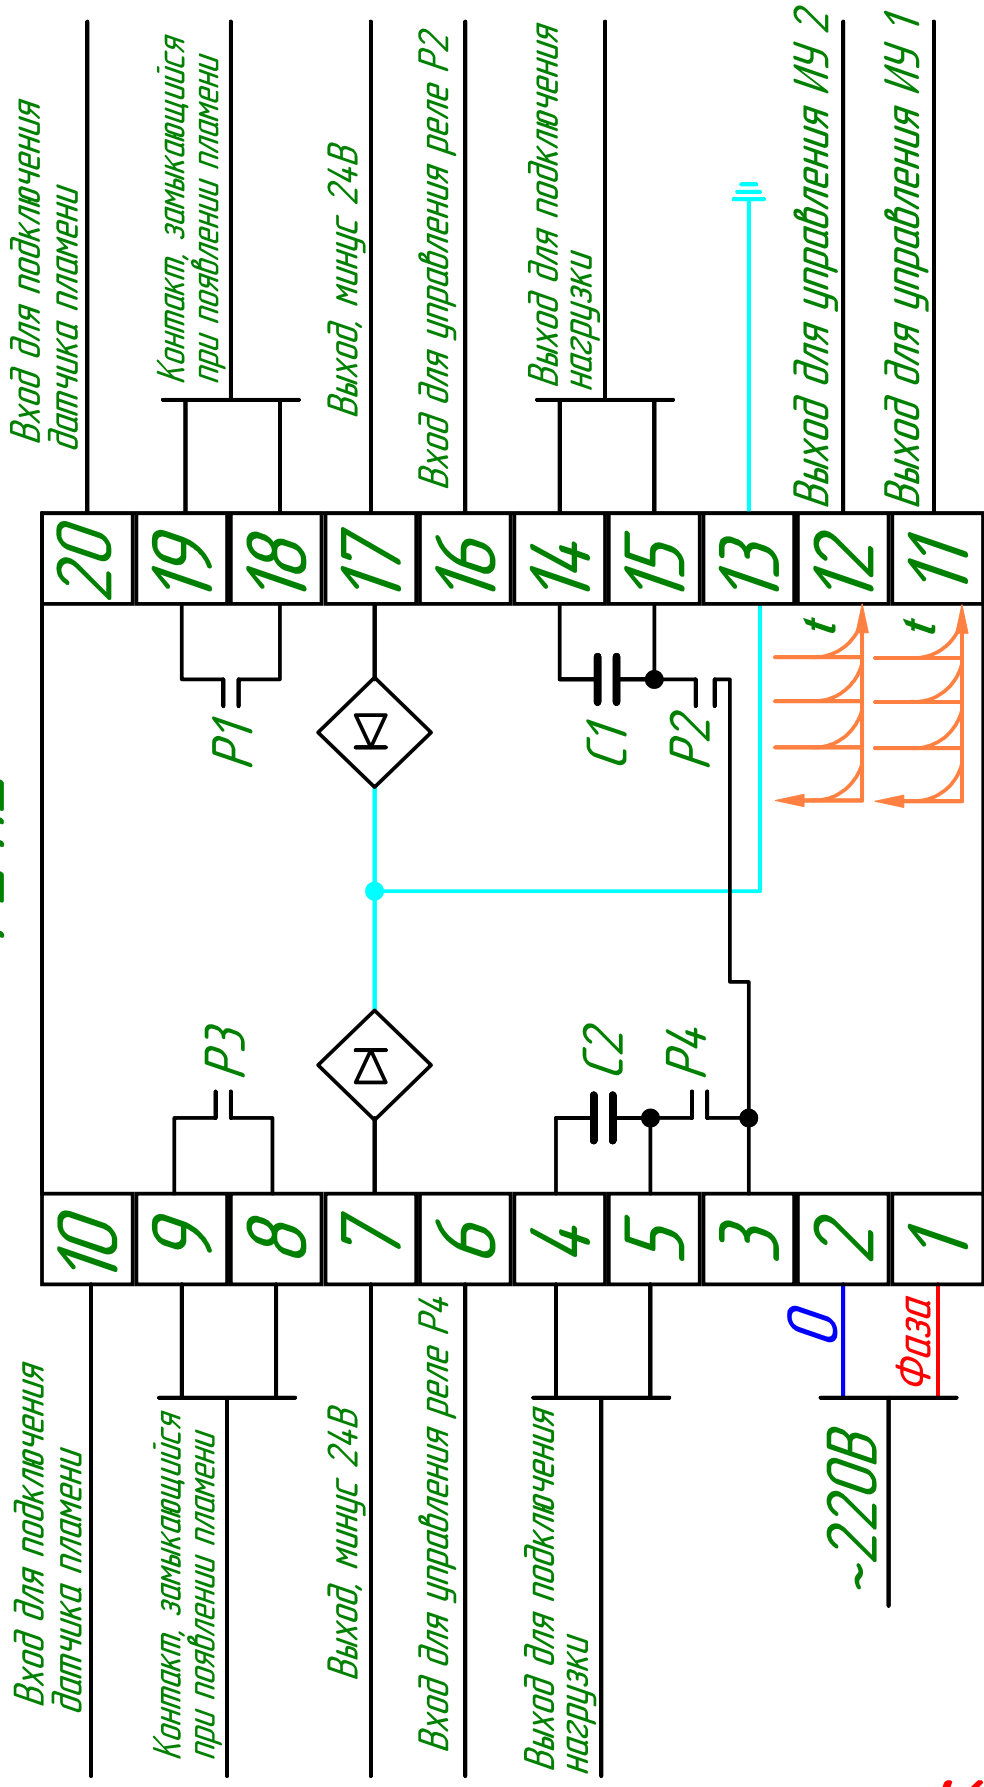


Рис. 6

Назначение выходных клемм прибора Ф24.2

КОПИЯ

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата
				7.08.2019

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
			MARS	

гЕ2.334.002 ТО